


OBS. OBTENHA APROVAÇÃO DO CALCULISTA PARA PASSAGEM DO TUBO.





ELEMENTO ESTRUTURAL


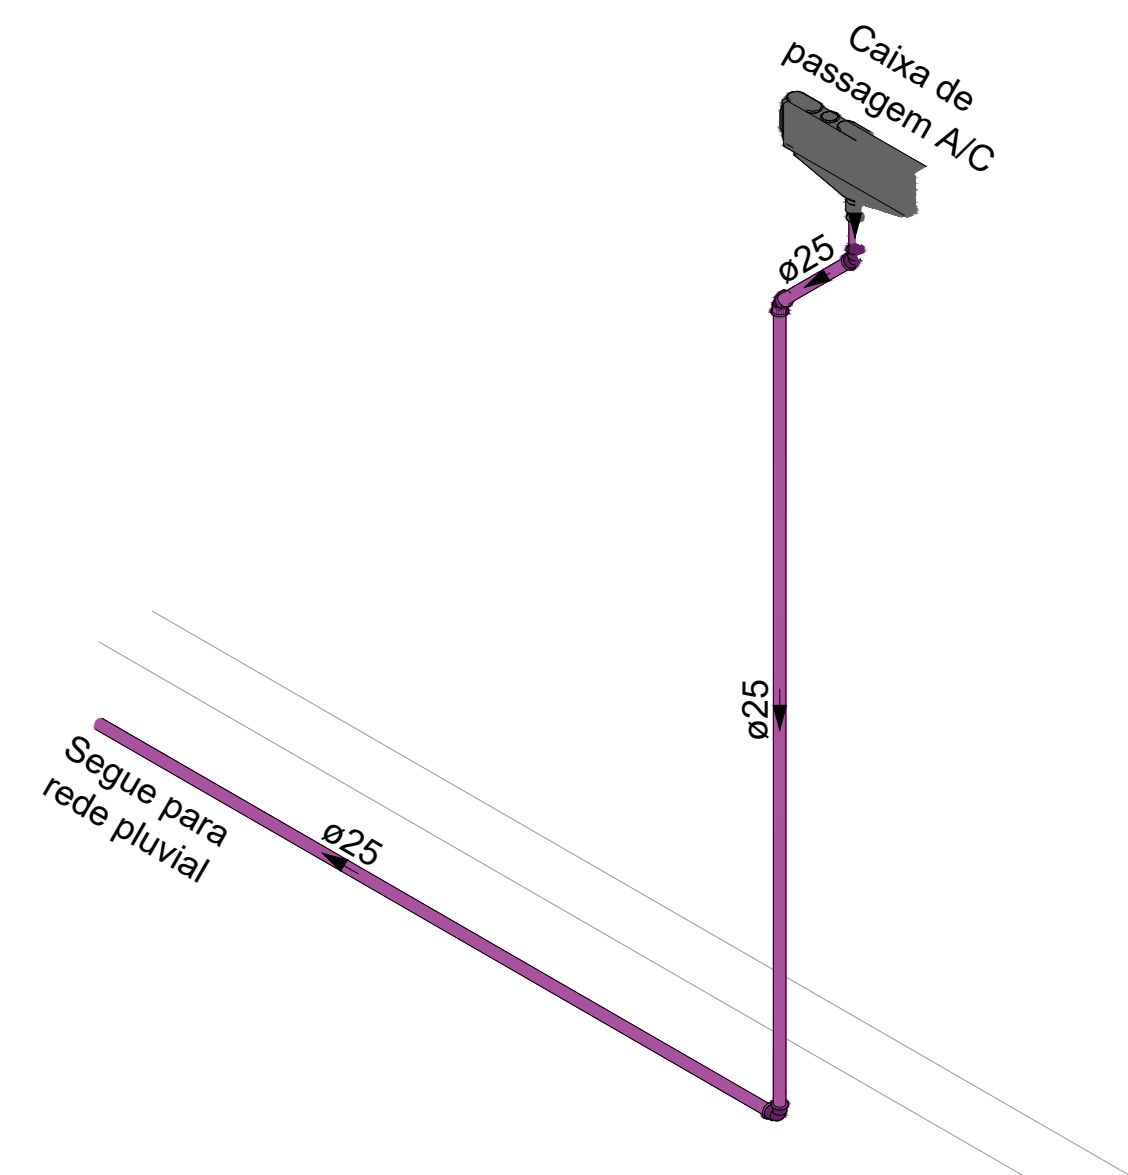


TODAS AS TUBULAÇÕES DOS DRENOS DEVERÃO TER FLUXO DESCENDENTE E COM INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 1%.

DETALHE - CAIXA DE PASSAGEM AR CONDICIONADO
Sem esc.

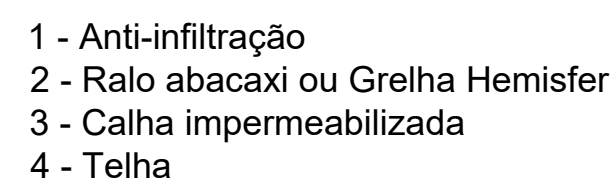

DETALHE - CALHA (OPÇÃO EM ALVENARIA)
Sem esc.

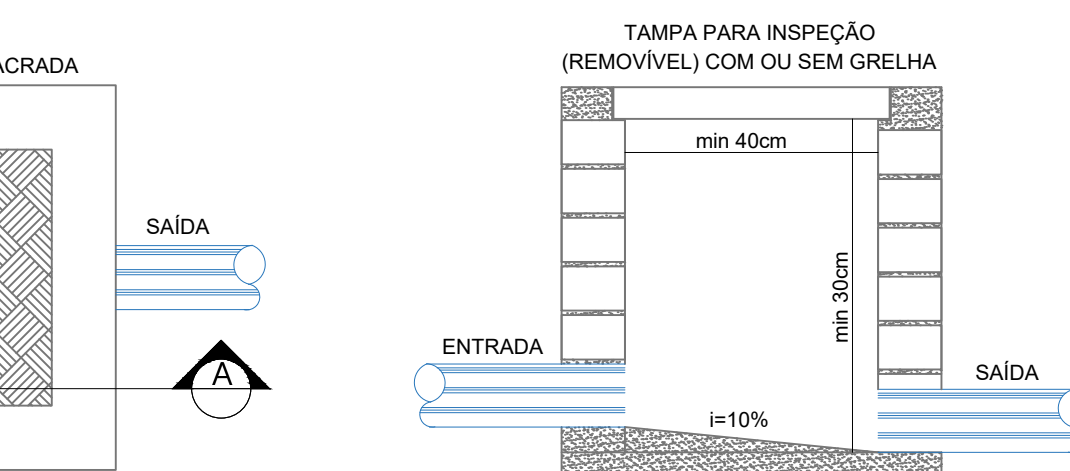

CONSTITUINTES:

- Lastro de concreto simples
- Alvenaria de tijolos comuns de barro
- Tampa de concreto armado pré-moldado ou ferro fundido
- Argamassa de revestimento para alvenaria 1:3 + Vedacit

DETALHE - CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL
Sem esc.